

# Sable 0/5 Valorisé

**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 5.6

**Norme**

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

**Catégorie**


article 7 : code d - article 10 : code A sauf f17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en eau	Teneur en fines
Etendue e														
V.S.S.+U	28.0	35.0	40.0	51.0	64.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.15	12.00		28.0
V.S.S.	26.0	32.0	36.0	47.0	60.0	80.0	99.0	99.0	100.0	100.0	4.00	10.00		26.0
V.S.I.	6.0	7.0	7.0	7.0	20.0	40.0	60.0	85.0	98.0	100.0	2.40	0.00		6.0
V.S.I.-U	4.0	4.0	3.0	3.0	16.0	36.0	57.0	83.0	97.0	100.0	2.25	0.00		4.0
Ecart-type max														

## Partie informative Résultats de production

du 04/07/11 au 14/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en eau	Teneur en fines
Maximum	23.8	26.3	30.0	37.1	47.6	66.0	88.0	97.8	100.0	100.0	3.91	2.60	10.9	23.8
Xf+1.25xEcart-types	20.9	23.2	27.0	33.3	43.7	61.9	84.7	96.5	100.0	100.0	3.84	2.46	3.6	20.9
Moyenne Xf	17.2	19.4	22.9	28.6	38.1	55.2	79.9	94.8	100.0	100.0	3.56	2.37	1.6	17.2
Xf-1.25xEcart-types	13.6	15.6	18.8	23.8	32.4	48.5	75.1	93.1	100.0	100.0	3.28	2.28	0.0	13.6
Minimum	12.3	15.0	18.0	22.1	30.3	46.4	74.0	91.9	99.9	100.0	3.07	2.30	0.1	12.3
Ecart-type	2.91	3.05	3.28	3.78	4.49	5.38	3.84	1.36	0.02	0.00	0.230	0.072	1.60	2.90
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	102	22
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	%

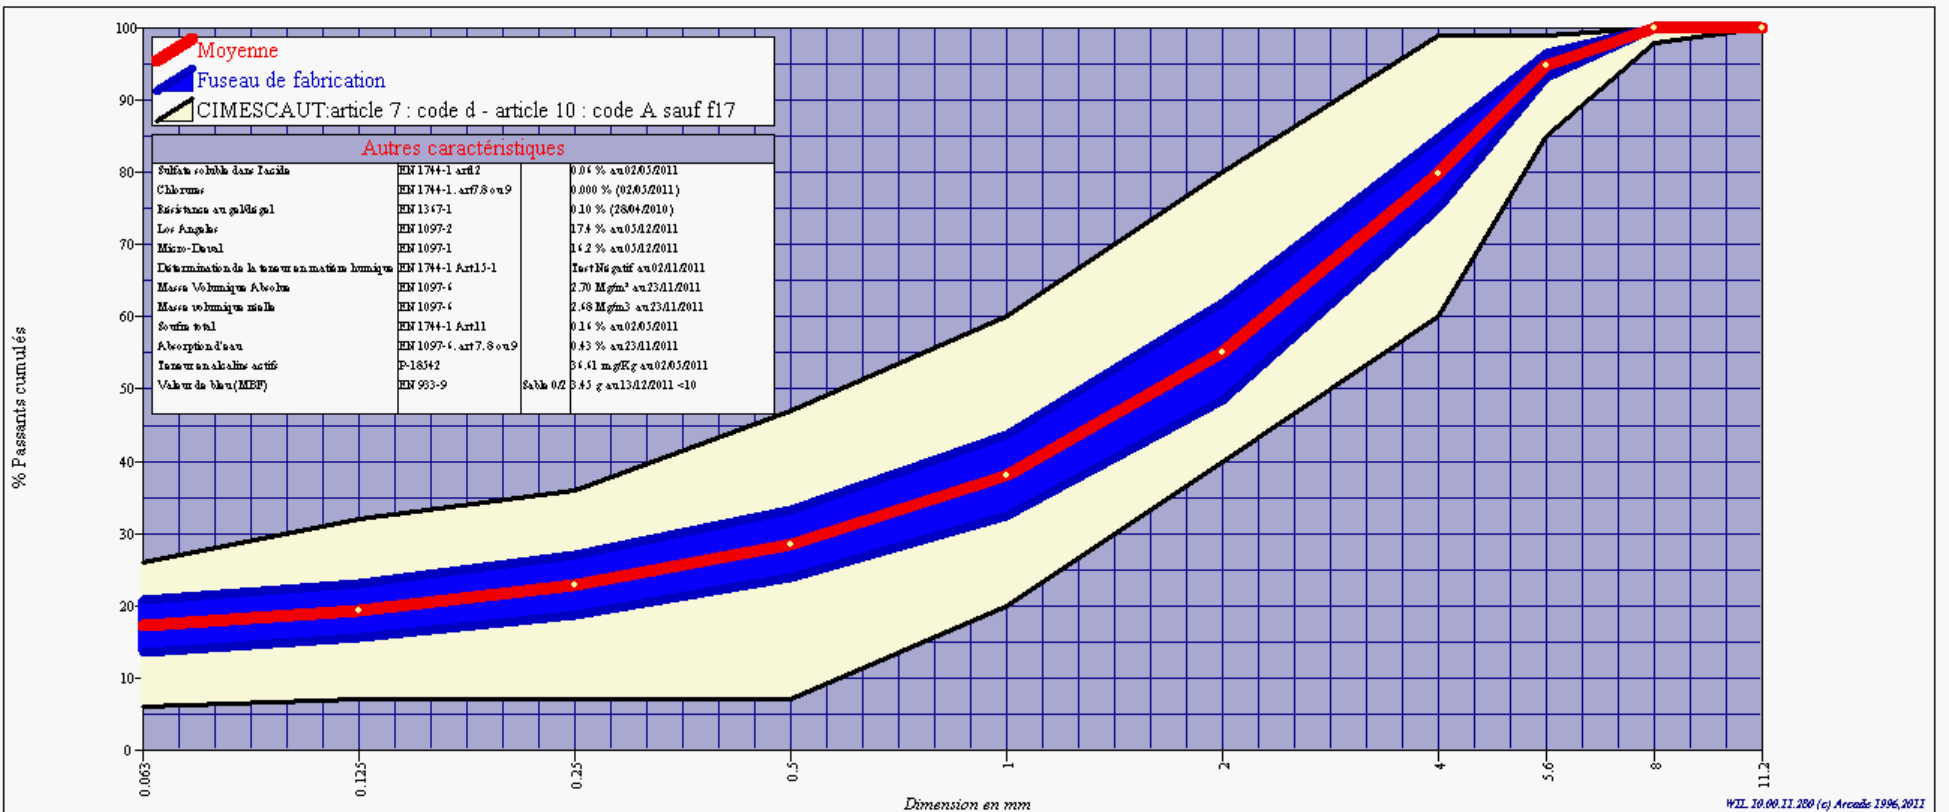

V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo

Fiche N° 000598

Code Df17 selon PTV 411  
Classé B51 selon GTR 1994