

Gravillon 6,3/20

 411 **BENOR** 100

Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire
Norme
Catégorie

6.3 20


PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN

Code Cb4 II f1.5

	d/2	d	D/1.4	D		2D	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
	3.15	6.3	14	20	28	40					
Etendue e			30								
V.S.S.+U	6.0	15.0	76.0	100.0	100.0	100.0	1.8	24.0			
V.S.S.	5.0	10.0	70.0	99.0	100.0	100.0	1.5	20.0	25.0	45.0	20.0
V.S.I.	0.0	0.0	40.0	90.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U	0.0	0.0	34.0	85.0	98.0	100.0					
Ecart-type max			9.09								

**Partie informative
Résultats de production**

	du 04/07/11 au 13/12/11						du 18/01/10 au 05/12/11				
	3.15	6.3	14	20	28	40	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
Maximum	2.4	6.9	59.9	98.7	100.0	100.0	1.5	19.6	18.7	38.1	19.9
Xf+1.25xEcart-types	2.0	4.8	58.5	98.2	100.0	100.0	1.3	17.7	18.4	36.8	18.9
Moyenne Xf	1.5	3.4	54.2	96.8	100.0	100.0	1.1	14.3	17.4	33.6	16.2
Xf-1.25xEcart-types	1.1	1.9	50.0	95.4	100.0	100.0	0.8	11.0	16.3	30.4	13.5
Minimum	0.9	2.0	46.7	93.3	100.0	100.0	0.7	11.0	15.2	30.0	12.8
Ecart-type	0.33	1.14	3.39	1.10	0.00	0.00	0.20	2.70	0.80	2.50	2.20
Nombre de résultats	47	47	47	47	47	47	47	28	24	24	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

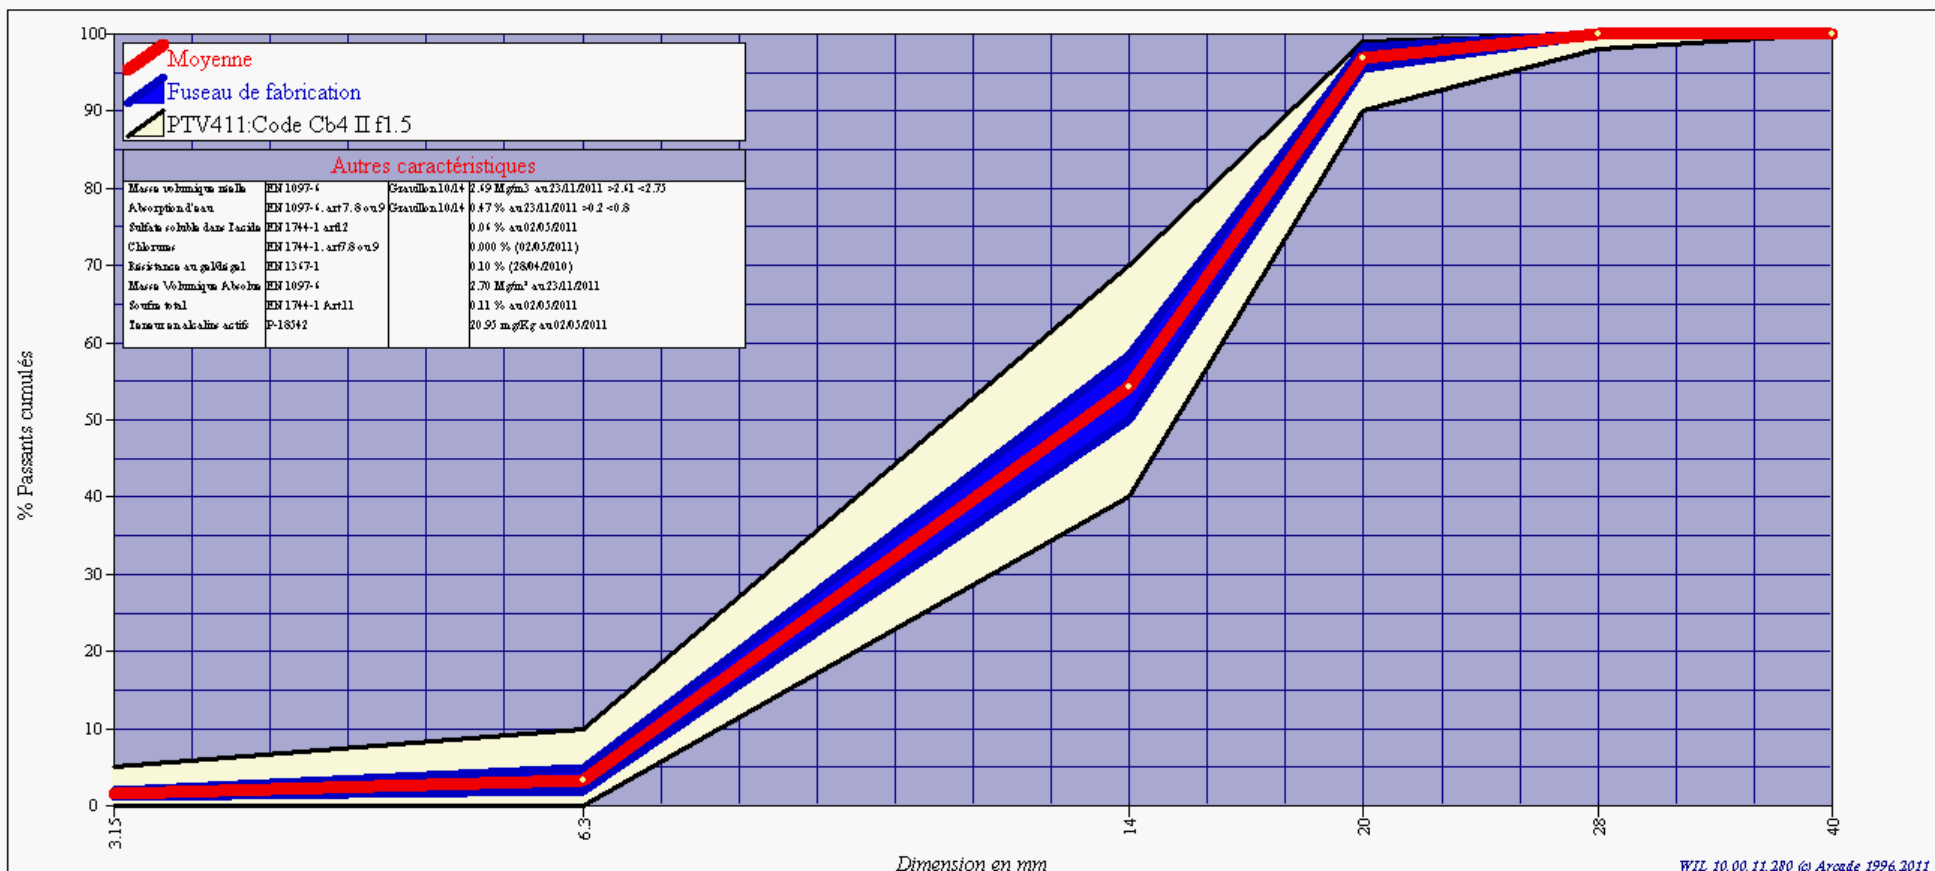

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo