

Grave 0/31.5 GNT A

Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 31.5

Norme

Graves non traitées NFP98-129

Catégorie


Producteur

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	16	20	31.5	45	63	Teneur en fines	Coefficient d'aplanissement
Etendue e	6										20		10				
V.S.S.+U	12.0	15.0	20.0	29.0	39.0	47.0	56.0	64.0	74.0	81.0	88.0	93.0	100.0	100.0	100.0		
V.S.S.	10.0	13.0	18.0	27.0	35.0	43.0	52.0	60.0	70.0	78.0	85.0	90.0	99.0	100.0	100.0	10.0	
V.S.I.	4.0	5.0	6.0	10.0	14.0	18.0	25.0	31.0	40.0	46.0	52.0	62.0	85.0	98.0	100.0	4.0	
V.S.I.-U	2.0	3.0	4.0	8.0	10.0	14.0	21.0	27.0	36.0	43.0	49.0	59.0	83.0	97.0	100.0		
Ecart-type max	1.82										6.06						

Partie informative Résultats de production

du 07/07/11 au 09/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	16	20	31.5	45	63	Teneur en fines	Coefficient d'aplanissement
Maximum	9.3	10.7	12.9	16.3	21.7	33.1	41.9	48.1	58.0	67.9	72.3	84.5	99.1	100.0	100.0	9.3	22.3
Xf+1.25xEcart-types																	19.5
Moyenne Xf	7.9	9.3	11.4	14.7	19.7	29.1	36.7	42.9	51.9	60.4	64.6	75.1	97.1	100.0	100.0	7.9	16.2
Xf-1.25xEcart-types																	12.9
Minimum	7.1	8.4	10.6	13.7	17.9	25.5	32.5	38.5	47.4	54.4	58.4	68.9	94.5	100.0	100.0	7.1	11.4
Ecart-type	0.65	0.66	0.71	0.97	1.28	2.52	3.18	3.32	3.28	3.54	3.70	4.74	1.33	0.00	0.00	0.60	2.60
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

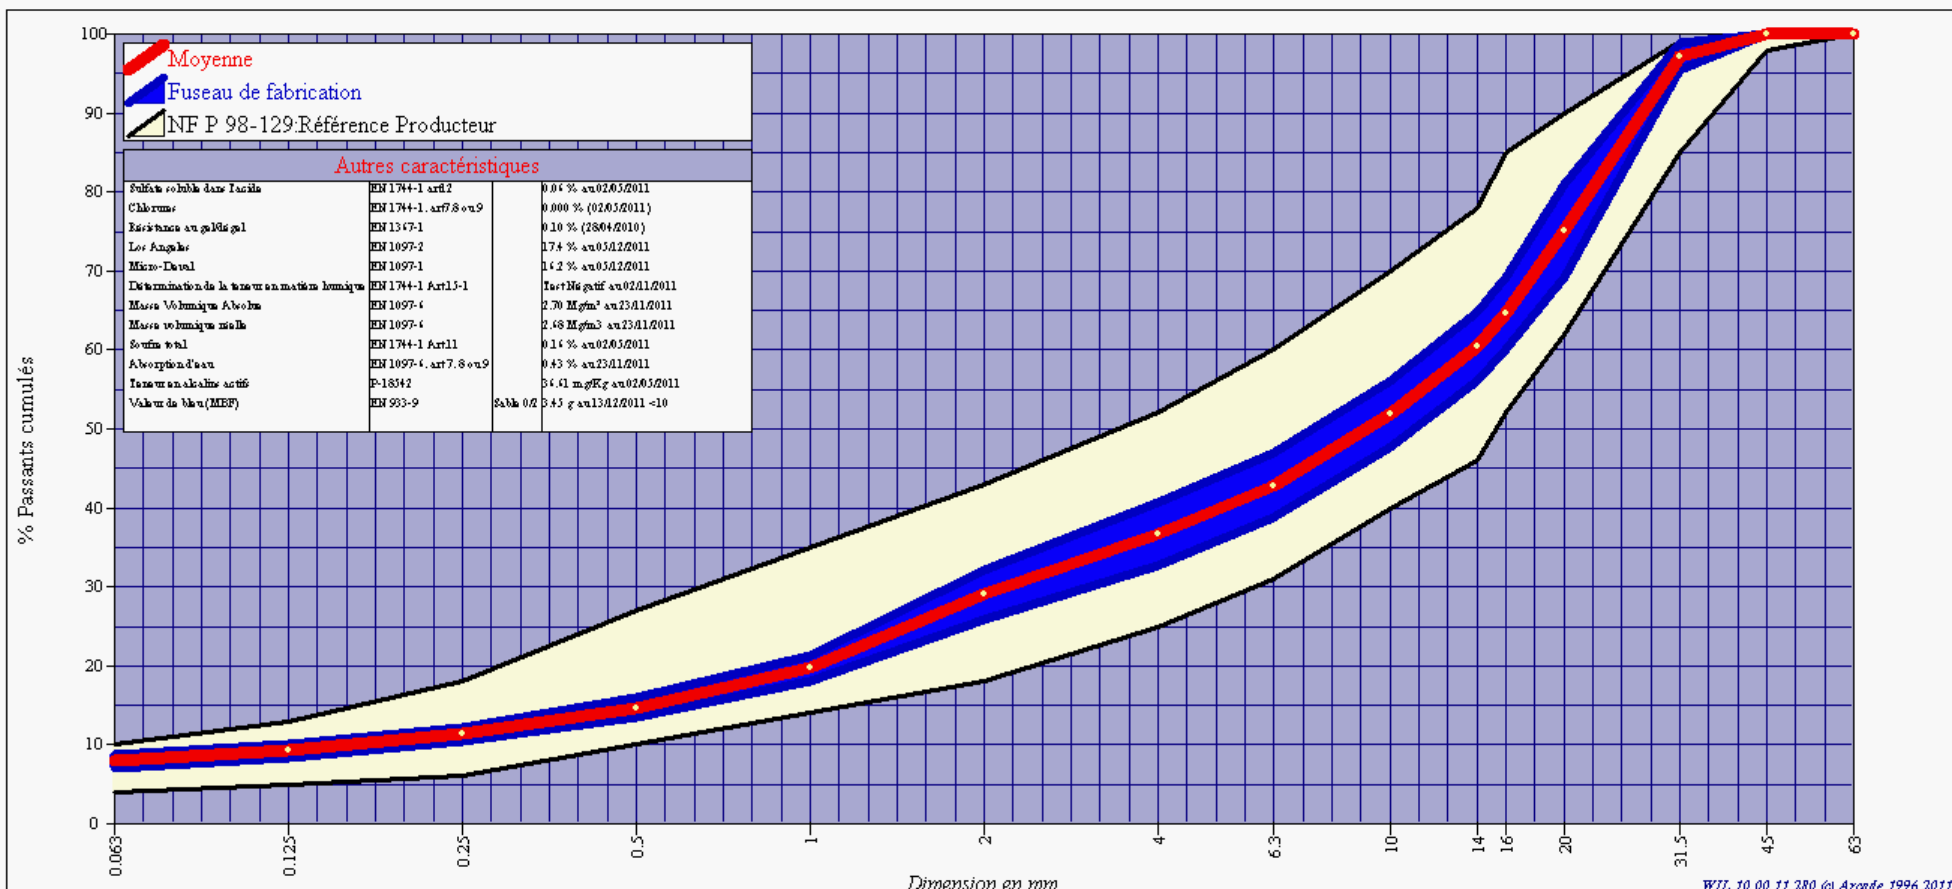

V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo