CIMESCAUT
Rue du Coucou, 37
7640 ANTOING

Fiche Technique Produit

du 06/01/2010 au 05/07/2010

Gravillon 2/6,3

Producteur : **Cimescaut Materiaux** ***Client :*** **Controle Interne**
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé
Lieu de prélevement : **Ligne 2**

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire		Norme	Catégorie
2	*6.3*	*Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139*	*Code A sauf Aplatissement code B*

	d/2	d		D		2D				
	1	2	4.5	6.3	9	12.5	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	Micro-Deval
Etendue e		15	30	15						
V.S.S.+U	6.0	21.5	76.0	100.0	100.0		4.6	39.0	28.0	23.0
V.S.S.	5.0	16.5	70.0	99.0	100.0	100.0	4.0	35.0	25.0	20.0
V.S.I.	0.0	0.0	40.0	85.0	98.0	100.0				
V.S.I.-U	0.0	0.0	34.0	80.0	97.0					
Ecart-type max			9.09							

Partie informative

Résultats de production

	jusqu'au 28/06/10							du 11/08/08 au 07/06/10	du 18/08/08 au 21/06/10	
	1	2	4.5	6.3	9	12.5	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	Micro-Deval
Maximum	2.2	11.5	67.9	96.6	100.0	100.0	2.0	29.9	19.0	20.4
Xf+1.25xEcart-types	2.1	8.9	64.3	95.1	100.0	100.0	1.7	25.8	18.3	18.6
Moyenne Xf	1.7	6.2	58.7	93.3	100.0	100.0	1.4	21.6	17.2	16.1
Xf-1.25xEcart-types	1.4	3.5	53.1	91.6	100.0	100.0	1.0	17.5	16.0	13.7
Minimum	1.2	2.7	53.5	91.4	100.0	100.0	0.9	16.7	15.2	13.0
Ecart-type	0.28	2.16	4.50	1.39	0.00	0.00	0.30	3.30	0.90	1.90
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	20	28	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

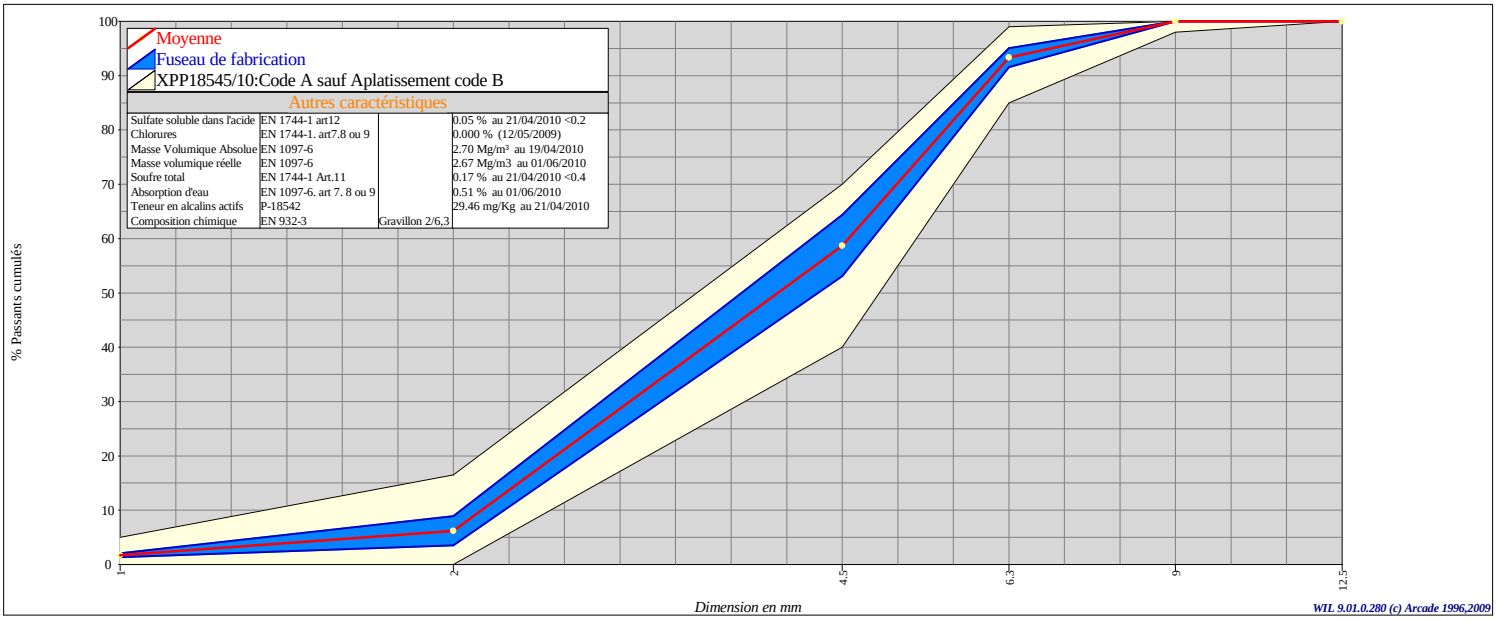

V.Durieux, Directeur de production	*E.Villée, Responsable labo*